

Comunicado MS/PG - 009/2014


Assunto: Suspensão do uso de grampo de linha viva do fabricante INCESA

A Gerência de Engenharia de Ativos da Distribuição – ED/AT comunica que, em A Gerência de Engenharia de Ativos da Distribuição – ED/AT comunica que, em virtude de incidentes envolvendo grampo de linha viva do fabricante INCESA, os grampos de linha desta marca, fabricados exclusivamente em agosto de 2013 (08/2013) ou setembro de 2013 (09/2013), estão com seu uso suspenso em obras no sistema elétrico de distribuição da CEMIG.

Diante disto, os grampos de linha viva mencionados acima não poderão ser empregados em obras da modalidade PART e devem ser eliminados dos estoques.

Entretanto, ratificamos que os grampos de linha do fabricante INCESA com data de fabricação diferente de 08/2013 ou 09/2013 ainda podem ser utilizados, assim como grampos linha de outros fabricantes.

Abaixo estão indicadas as localizações das informações relevantes à identificação dos materiais suspensos:

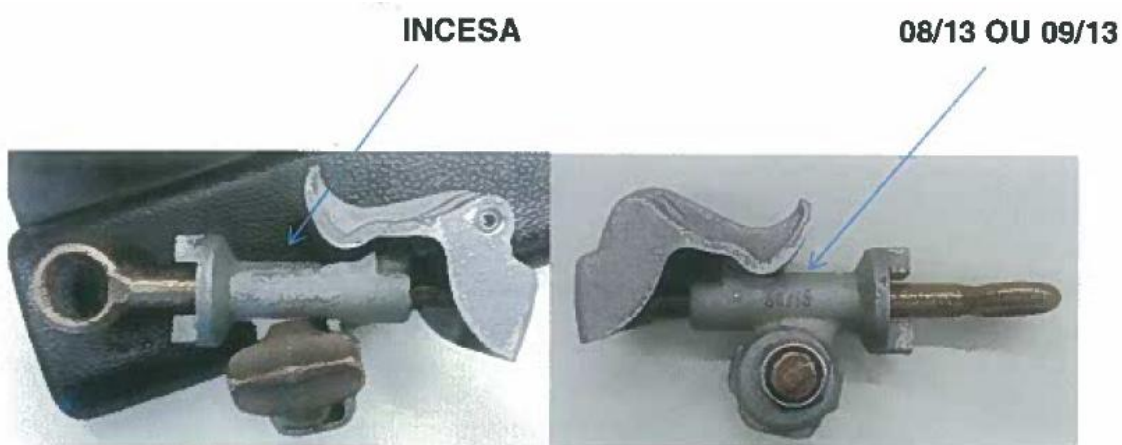

Para maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Metropolitana – PE/EM ou para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Regionais – PE/ER. As correspondências poderão ser entregues nas Agências de Atendimento ou diretamente à equipe regional da área de atuação (Centro, Leste, Mantiqueira, Sul, Oeste, Norte e Triângulo).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Ivanilson Alencar Maciel
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2014.
