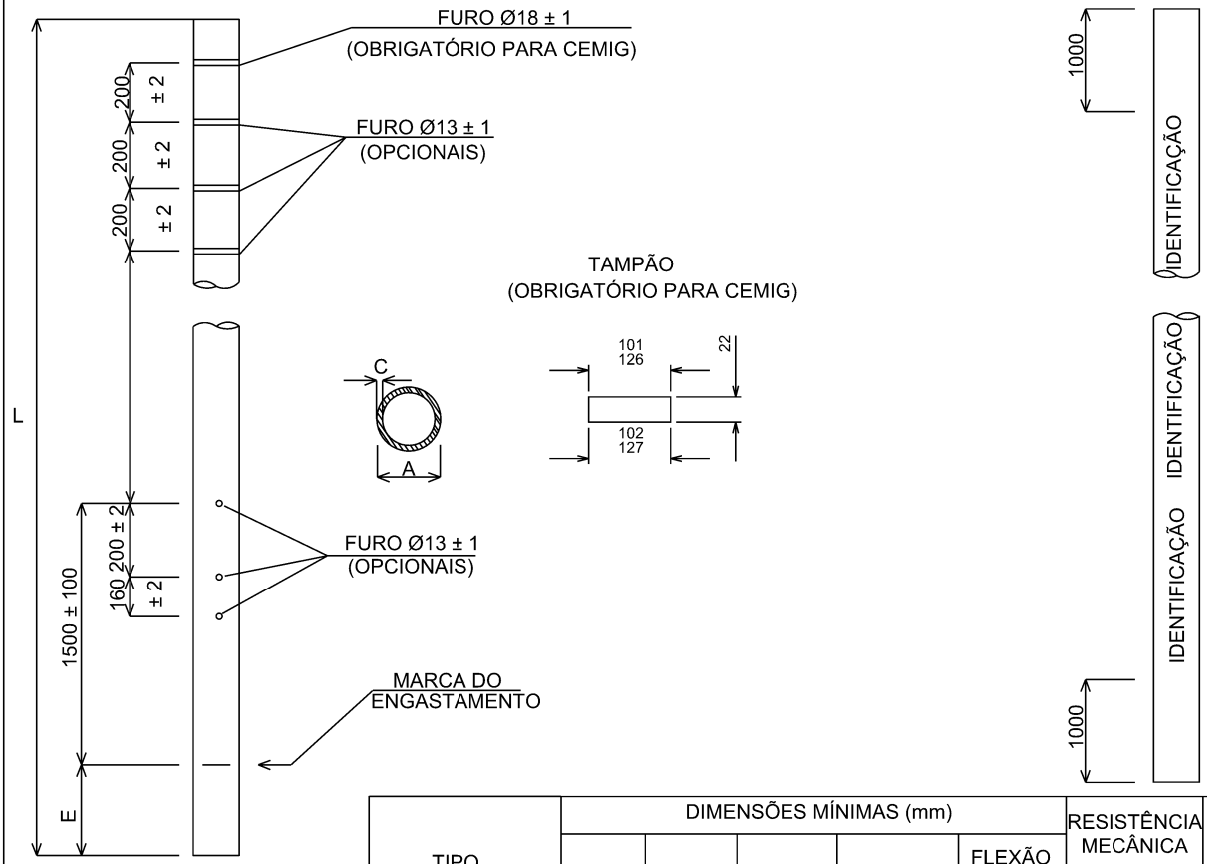

TIPO		DIMENSÕES MÍNIMAS (mm) L	E	C	A	FLEXÃO MÁXIMA	RESISTÊNCIA MECÂNICA F (daN)	MASSA APROX. (Kg)
POSTE	PA1	4500	900	2,25 ±0,25	76	157	30	20
	PA2				102	245	60	27
	PA3			5,00 ± 0,50	102	245	125	60
	PA4	7000	1000	2,25 ± 0,25	102	245	40	38
	PA5			5,00 ± 0,50	102	245	85	85
	PA6				127	245	135	105

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118 - CEMIG - 0304	NOTA
1 - Poste Aço carbono 1010 2 - Tampão Alumínio ou Aço carbono (espes. mínima de 0,60 mm)	1 - Zincagem por imersão a Conforme NBR 6323 - Retilineidade conforme ABNT NBR - 6591	1 - Inspeção Visual - Identificação : Mês e ano de fabricação, Código da Cemig e do fabricante Resistência em daN, espessura do aço em mm e nome ou marca do fabricante - Acabamento - Características construtivas 2 - Verificação Dimensional 3 - Flecha máxima de 3,5% do comprimento total para aplicação do esforço nominal 4 - Zincagem por imersão - Aderência, espessura e uniformidade	1 - Furo diâmetro 13mm opcional 2 - Plano de amostragem: - Regime normal - amostragem dupla - Inspeção visual e verificação dimensional: Nível II, NQA 1% - Zincagem: Nível S3, NQA 4% 3 - Dimensões em milímetros 4 - Identificação obrigatória a partir de 1000 mm das extremidades 5 - Furo diâmetro 18mm obrigatório para fornecimento CEMIG

DISTR.	QTDE/TIP	ÓRGÃO
—	1	ND-2.6

PÚBLICO

CLASSIFICAÇÃO

	FEITO	VISTO	DATA	APROV.
c				
b	RP-45302	RP-45302	07/01/13	ANC-41833
	REVISÃO GERAL			
a				
	GEDOC			

ALTERAÇÕES

CEMIG Distribuição S.A.

Companhia Energética de Minas Gerais

Gerência de Desenvolvimento e Engenharia de Ativos da Distribuição

POSTE DE AÇO - PADRÃO DE ENTRADA

Nº 02.111 TD/AT 58B

GEDOC

PROJ.	CONF.	APROV.	FOLHA
RP - 45302	RP - 45302	ANC - 41833	1/1
DES.	VISTO	DATA 17/06/2011	ARQ.